









Diagnostic d'accessibilité des ERP existants

Nom de l'établissement: Village Eques tre

Propriétaire de l'établissement: He Gebeu

Adresse de l'établissement: Le Geone-Route d'Erreup - 27190 Conches ou ouche

Diagnostic réalisé 02/62/20/7



l'implication de : - Elisabeth Castellan, Conseillère en productions animales, Chambre d'agriculture de région du Nord-Pas

d'agriculture du Cher Philippe Monmarché, spécialiste en accessibilité,

- Armelle Renard, FNC - Anne Estadieu, graphiste 2D 3D, Perspicapp studio

Sommaire

Le contexte réglementaire

Les diverses situations de handicap

Les différents types d'ERP de 5ème catégorie

La méthodologie employée pour réaliser le diagnostic

La présentation de l'établissement

Diagnostic de l'établissement, constats et préconisations :

- 1.Stationnement
- 2.Cheminements extérieurs
- 3. Porte d'entrée / porte principale
- 4.Entrée / point accueil
- 5.Cheminements intérieurs
- 6.Porte
- 7.Escaliers
- 8.Sanitaires
- 9.Douches
- 10.Pièce (club house, sellerie, etc.)
- 11. Pièce spécifique : vestiaire et cabine d'essayage
- 12. Pièce spécifique : chambre

Glossaire

Page



Le contexte réglementaire

La réalisation du diagnostic s'appuie sur la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ainsi que sur les nombreux décrets et arrêtés qui en découlent. Cette loi prévoyait la mise en accessibilité de tous les établissements et installations recevant du public au 1er janvier 2015, ou à défaut la proposition d'une qualité d'usage équivalente.

Pour les établissements qui n'ont pas respecté leurs obligations d'accessibilité au 1^{er} janvier 2015, une procédure de rattrapage est possible via la réalisation d'un **Agenda d'Accessibilité Programmée, ou Ad'Ap**.

Adossé à un diagnostic de l'existant, l'Ad'Ap correspond à un engagement du propriétaire de l'établissement de réaliser des travaux/aménagements, nécessaires à la mise en accessibilité, dans un délai déterminé (jusqu'à 3 ans sauf cas très particuliers), de les financer et de respecter les règles d'accessibilité.

Le dossier d'Ad'ap doit obligatoirement être déposé avant le 26 mars 2016 à la mairie (ou dans des cas particuliers auprès du Préfet).

Après un travail avec les services de la Délégation Ministérielle à l'Accessibilité, les ERP de la filière équine sont réduits aux structures qui possèdent un manège, pratiquent des cours collectifs et/ou possèdent un gite. Il faut être particulièrement vigilant lorsque de l'accueil de scolaires est fait sur l'établissement.

Les autres structures de la filière ne sont pas concernées, parce que ce sont :

- des activités privées (coaching, conseil...),
- des activités occasionnelles (famille qui assiste à un entrainement, qui vient voir le cheval, fermes qui ouvrent leurs portes au public plusieurs fois dans l'année...),
- des relations contractuelle qui ne sont pas considérées comme publiques (étalonnage, pensions, vente...).

Cet allègement de la liste des établissements concernés peut nécessiter un échange au niveau local avec les DDT(M).

Attention, les RSD (Réglement Sanitaire Départemental) peuvent apporter des contraintes supplémentaires, pensez à le vérifier.

Les diverses situations de handicap

Les situations de handicap sont diverses, elles peuvent être permanentes ou temporaires, d'origine physiologique ou non.



Les personnes en situation de handicap visuel :

Nous sommes malvoyants à partir du moment où nous avons besoin de lunettes. De la malvoyance « légère » à la cécité totale, en passant par le daltonisme tous les échelons sont possibles.




Les personnes en situation de handicap auditif :

Il s'agit des personnes sourdes, mais aussi des personnes malentendantes appareillées, ou non.


Les personnes en situation de handicap cognitif :

Le handicap cognitif correspond à une incompréhension qui peut entrainer des troubles de la communication, de la décision. C'est un handicap qui s'étend donc à un très large public. Pour l'appréhender au mieux, il faut se mettre à la place d'un enfant ou d'une personne non francophone.



Les personnes en situation de handicap moteur :

Temporairement, les personnes avec une jambe cassée, les femmes enceintes, les poussettes... sont confrontées à des situations de handicap moteur.





Les différents handicaps balayés par le diagnostic sont donc très larges.

Page



Les différents type d'ERP de 5^{ème} catégorie

| | | Sous sol | Etage | Ensemble des niveaux | Exemples de structures et bâtimen concernés |
|------------------|---|----------|-------------------------------|-------------------------|--|
| tabli | ssements installés dans un bâtiment | | | | |
| | I. Structures d'accueil pour personnes âgées | | 1 1 | | |
| | effectif des résidents | | 1 1 | 25 | 1 |
| 7 | effectif total | 1 | 1 1 | 100 | |
| 1 | II. Structure d'accueil pour personnes handicapées | 1 | 1 1 | | 1 |
| | effectif des résidents | 1 | 1 1 | 20 | 1 |
| | effectif total | 1 | 1 1 | 100 | 1 |
| | Salles d'auditions, de conférences, de réunions "multimédia" | 100 | 1 | 200 | † |
| L | Salle de spectacles, de projection ou à usage multiple | 20 | 1 1 | 50 | Club House - salle accueil |
| M | Magasins de vente, centres commerciaux | 100 | 100 | 200 | Magasin à la ferme |
| N | Restaurants et débits de boissons | 100 | 200 | 200 | Salle de dégust table d'hôte |
| ō - | Hôtels et pensions de famille | | | 100 | Chambres d'hôtes |
| P - | Salles de danse et salles de jeux | 20 | 100 | 120 | † |
| - | | interdit | si 1 seul niveau | 100 | + |
| | Établissements d'enseignement, crèches, haltes-garderies et jardin d'enfants | Interdie | : 20 | 100 | Ferme équestre, |
| R | Autres établissements | 100 | 100 | 200 | Ferme pédagogique |
| | Etablissements avec locaux de sommeil | 100 | 100 | 30 | renne pedagogique |
| 5 | Bibliothèques, centres de documentation | 100 | | 200 | + |
| - - | Salles d'exposition | | | 200 | |
| <u>-</u> - | Établissements de soins | | | 200 | + |
| U: | sans hébergement | | 1 1 | 100 | |
| U | avec hébergement | | | 20 | |
| <u>-</u> - | Établissements de culte | 100 | | 300 | |
| | Administrations, banques, bureaux | | | | + |
| - VV | | | | | + |
| · × - | Établissements sportifs couverts | 100 | 100 | 200 | Manège |
| <u>-</u> - | Musées | 100 | 100 | 200 | ! |
| | | | | | ļ |
| | issements spéciaux | | | | L |
| PA_ | Établissements de plein air | | - | 300 | Carrière - camping à la ferme |
| | Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixes Structures gonflables | | | 50 | |
| PS | Parcs de stationnement couverts | | Pas de 5ème caté | gorie | † |
| OA | Hôtels-restaurants d'altitude | | 77 | 20 | T |
| GA | Gares accessibles au public | | | 200 | - |
| EF_ REF | Établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux Refuges de montagne | | Pas de 5 ^{ème} catés | | |

La méthodologie employée pour réaliser le diagnostic

Le présent diagnostic reprend :

- les principales prescriptions de la réglementation « accessibilité aux ERP » pour les ERP de 5^{ème} catégorie existants
- les recommandations non obligatoires mais conseillées pour une application optimale des principes de la loi.

Il permet à votre établissement de repérer les principaux efforts à fournir pour être en conformité.

Pour les ERP existants, des tolérances sont possibles. Elles sont alors indiquées en italique dans le diagnostic.

Exemple : les places de stationnement PMR (Personnes à Mobilité Réduite) doivent avoir une largeur ≥3.30m et une longueur ≥5m. Pour les places en bataille ou en épi existantes, il est possible de les transformer en place PMR en matérialisant une sur-longueur de 1.20m au sol.

Cela sera donc indiqué de la manière suivante dans le diagnostic : Dimensionnement des places :

- largeur ≥ 3,30m, longueur ≥5m
- sur-longueur de 1.20 matérialisée pour les places en bataille ou en épi



En fonction de votre type d'activité, du type d'établissement, de la configuration de vos espaces ouverts au public, certaines catégories du diagnostic seront sans objet (vestiaires ; sanitaires ; etc.).

La réalisation du diagnostic peut se faire avec l'appui d'un conseiller chambre d'agriculture ou d'un animateur FD, lors d'une visite/analyse de l'établissement en sa compagnie. Ce dernier peut être amené à vous demander des éléments complémentaires. Il pourra également prendre des photos qui viendront étayer son diagnostic.

Vous pouvez également réaliser votre diagnostic vous-même. Il est conseiller de suivre au préalable une formation collective à l'accompagnement à la mise en accessibilité.

Pour chaque point du diagnostic, un constat du niveau d'accessibilité pourra ainsi être réalisé et des préconisations, sous forme de pistes d'amélioration proposées.

Division !



La présentation de l'établissement

<u>Type d'établissement recevant du public (cf tableau de classification p7)</u>: NOTA: il est possible d'avoir plusieurs types d'établissements sur une même structure exemple: une structure possède un manège, une carrière où les spectateurs peuvent accéder et un club-house d'une surface >20m²</u>

- le manège correspond à un type X, c'est un ERP de 5ème catégorie,
- la carrière correspond à un type PA, c'est un ERP de 5 catégorie,
- le club-house correspond à un type L, c'est un ERP de 4ème catégorie.

Centre équestre – sport études – formation moniteurs – stages vacances – classes vertes – activité club

Activité (s) de l'établissement :

Mme CHEHU Christine

Nom de l'exploitant :

NOTA : si l'exploitant n'est pas le propriétaire, regarder le bail pour savoir qui à la responsabilité des travaux. Attention, l'exploitant ne pourra pas exploiter si l'établissement n'est pas aux normes. Le diagnostic est un élément lui permettant de montrer qu'il a fait les démarches nécessaires de son côté.

<u>Présentation des lieux où se déroulent les prestations proposées au public (salle de club, bureau d'accueil, sellerie...)</u>:

NOTA: si l'établissement propose des prestations au sous-sol ou dans un ou plusieurs étages, indiquez les prestations proposées par étage. N'oubliez pas les prestations proposées à l'extérieur également.

Indiquer ici <u>SEULEMENT les lieux ouverts au public</u> et non ceux qui sont du ressort du code du travail (bureau privé, administration) ou des zones spécifiques de l'exploitation (hangar de stockage, réserves...).

Club-house – bureau administratif – selleries – écuries – réfectoire – terrasse – chambres (RDC et 1^{er}) – salles de cours (RDC et 1^{er}) – salle d'études (1^{er}) – manèges – carrières – rond d'Havrincourt - marcheur

<u>Date d'installation</u>:

Particularités de l'établissement :

- Sur plusieurs sites
- Sur plusieurs étages 2 sites 1 étage
- Autre

<u>L'établissement est situé en/dans</u> :

Non

- une zone protégée
- un site classé
- un bâtiment inscrit à l'inventaire des monuments historiques
- le périmètre protégé d'un bâtiment aléas ou inscrit



La présentation de l'établissement

Insérer:

- le plan IGN échelle 1/25000 pour localiser l'établissement sur la commune www.geoportail.fr
- le plan cadastral pour localiser l'établissement par rapport aux voisins www.cadastre.gouv.fr NOTA : penser à demander un plan de l'établissement pour pouvoir repérer facilement les différents éléments du diagnostic a posteriori.



q

2 4

La présentation de l'établissement














Diagnostic de l'établissement, constats & préconisations



- 1. Nombre de places adaptées :
- 2% pour les grands parkings
- minimum 1 place
- 2. Devers :
- ≤ 2%
- ≤ 3% pour les places adaptées déjà existantes




- Signalisation (marquage au sol et podotactile) des croisements véhicules/piétons
- Signalisation du/des cheminements menant au moins à l'entrée principale (contraste visuel et tactile)

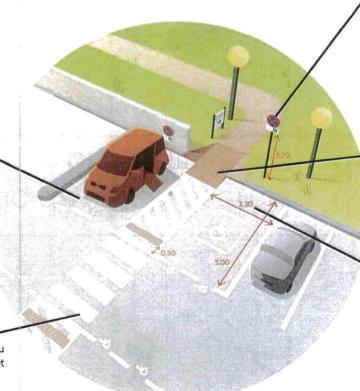

- 4. Signalisation des places adaptées :
- hauteur 2.20m depuis le sol
- panneau réglementaire (B6d)
- marquage sur un mur : pas de hauteur spécifique, le picto doit être visible
- marquage au sol : picto au centre et à l'extérieur de la place
- 5. Reliée au cheminement accessible avec :
- un ressaut ≤2cm
- un abaissé de trottoir d'une largueur ≥1.20m
 un ressaut de 4cm avec chanfrein ≤ 33%
- 6. Dimensions places :
- largeur ≥3.30m, longueur ≥5m
- sur-longueur de 1.20 matérialisée pour les places en bataille ou en épi
- 7. Eclairage suffisant :
- en tout point du parc de stationnement (réglementation 50 lux)
- pour les cheminements extérieurs (réglementation 20 lux)

| | | | | | | | STATI | ONNEMENT | | FICHE N° |
|-----------|----------|-------|---|---|----|------|---------|---------------|-------------------------------|----------|
| Nombre to | tal de p | laces | | | No | mbre | de plac | es adaptées : | N° de place ou localisation : | |
| Items | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Commentaires | |
| Oui | | | | | | | | | | |
| Non | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

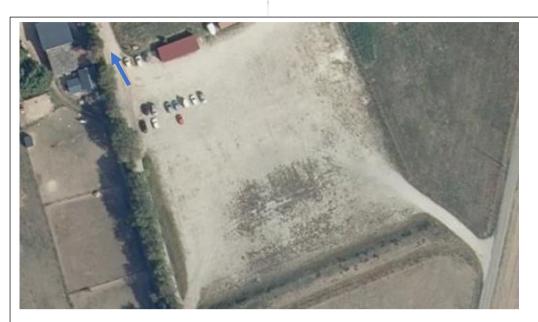

TOUTES LES PLACES SONT ADAPTÉES – PARKING EN DUR ACCES CENTRE CHEMIN EN DUR

ENTRÉE .



Page 13



1. Dimensions :

- largeur ≥0.90 m avec un passage utile (de la porte ou du ventail d'usage)
- largeur ≥0.83m avec passage utile ≥0.77m
- 2. Sonnette, interphone, etc. :
- à plus de 0.40m d'un angle rentrant de paroi ou de tout obstacle au fauteuil
- entre 0.90m et 1.30m de haut
- prévoir un espace d'usage au droit de l'appareil permettant de faire demitour (0.80m de large x 1.30m de long, ou diamètre 1.50m)
- 3. Espace de manœuvre suffisant :
- portes battantes : 1.40 large x 1.70m long (ouverture poussant) ou 1.40 x 2.20m (ouverture tirant)
- sas d'isolement avec ouverture côté intérieur, devant chaque porte : 1.20 large x 2.20m long côté intérieur et 1.20 x 1.70m côté extérieur
 Cf schéma explicatif sur fiche porte
- 4. Portes automatiques :
- espace de manœuvre de 1.20 x 1.40m perpendiculairement au ventail ouvrant
- cheminement ou rampe arrivant directement à la porte
- détectant les personnes de toutes tailles, durée d'ouverture longue et fonctionnant malgré un dispositif de sécurité ou de sûreté
- signal sonore et lumineux d'ouverture et de fermeture

- 5. Entrée principale facilement repérable :
- encadrement visuellement contrasté
- en continuité avec le chemin accessible
- surfaces vitrées repérables
 - Affichage entre 0.90m et 1.30m sans reflet ou contre jour. Possibilité de s'approcher à moins d'1m
 - 7. Ressaut :
 - ≤ 2cm (seuil)
 - ≤ 4cm avec chanfrein ≤ 33%
 - 8. En cas de grille : largeur des trous/ fentes ≤2cm
 - 9. rampe amovible en cas d'une marche à l'entrée avec dispositif de signal pour qu'on vienne l'installer (sonnette) :
 - supporte au moins 300 kg
 - largeur suffisante pour accueillir un UFR (Usager en Fauteuil Roulant)
 - matériaux non glissants, opaques, contrastés par rapport à l'environnement

10. Paillasson:

- encastré (ressaut ≤ 2cm)
- rigide, non glissant
- non amovible

11. Ouverture de la porte :

- facile (effort ≤ 50 N si présence d'un fermeporte) ou automatique
- poignée facilement préhensible
- poignée visuellement contrastée

| | | | | | | CHE | MINE | MENT | EXTER | RIEUR | | | FICHE N° | | | |
|------------|--------|---|---|---|----|-----|------|------|-------|-------|----|--------------|---|--|--|--|
| Chemineme | nt n°: | 8 | | | De | : | | | | | | à: | | | | |
| Items | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Commentaires | | | | |
| Oui | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Non | | | | | | | | | | | | | Remplir 1 fiche par cheminement extérieur | | | |
| Sans Objet | X | | | | | | | | | | | | | | | |



ENTRÉE .





Tous les manèges et carrières sont accessibles par chemin en dur

1. Dimensions:

- largeur ≥0.90 m avec un passage utile (de la porte ou du ventail d'usage) ≥0.83m
- largeur ≥0.83m avec passage utile
- 2. Sonnette, interphone, etc. :
- à plus de 0.40m d'un angle rentrant de paroi ou de tout obstacle au fauteuil
- entre 0.90m et 1.30m de haut
- prévoir un espace d'usage au droit de l'appareil permettant de faire demitour (0.80m de large x 1.30m de long, ou diamètre 1.50m)
- 3. Espace de manœuvre suffisant :
- portes battantes : 1.40 large x 1.70m long (ouverture poussant) ou 1.40 x 2.20m (ouverture tirant)
- sas d'isolement avec ouverture côté intérieur, devant chaque porte : 1.20 large x 2.20m long côté intérieur et 1.20 x 1.70m côté extérieur
- Cf schéma explicatif sur fiche porte
- 4. Portes automatiques :
- espace de manœuvre de 1.20 x 1.40m perpendiculairement au ventail ouvrant
- cheminement ou rampe arrivant directement à la porte
- détectant les personnes de toutes tailles, durée d'ouverture longue et fonctionnant malgré un dispositif de sécurité ou de sûreté
- signal sonore et lumineux d'ouverture et de fermeture

- 5. Entrée principale facilement repérable :
- encadrement visuellement contrasté
- en continuité avec le chemin accessible
- surfaces vitrées repérables
 - 6. Affichage entre 0.90m et 1.30m sans reflet ou contre jour. Possibilité de s'approcher à moins d'1m

 - ≤ 2cm (seuil)
 - ≤ 4cm avec chanfrein ≤ 33%
 - 8. En cas de grille : largeur des trous/ fentes ≤2cm
 - 9. rampe amovible en cas d'une marche à l'entrée avec dispositif de signal pour qu'on vienne l'installer (sonnette) :
 - supporte au moins 300 kg
 - largeur suffisante pour accueillir un UFR (Usager en Fauteuil Roulant)
 - materiaux non glissants, opaques, contrastes par rapport à l'environnement
 - 10. Paillasson:
 - encastré (ressaut ≤ 2cm)
 - rigide, non glissant
 - non amovible
 - 11. Ouverture de la porte :
 - facile (effort ≤ 50 N si présence d'un fermeporte) ou automatique
 - poignée facilement préhensible
 - poignée visuellement contrastée

| Entrée n° : | 1 | | | | | Donn | | PORTE | 127 | | ie | FICHE N° Localisation : |
|-------------|---|---|---|---|---|------|---|-------|-----|----|----|--|
| Items | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Commentaires |
| Oui | X | | | | | | | | | | | Il y a non conformité au niveau de la porte si la largeur de passage |
| Non | | | | | | | | | | | | utile n'est pas bonne. Le non respect des autres éléments n'entraine |
| Sans Objet | | | | | | | | | | | | pas de non conformité : ce sont des améliorations à apporter. |





Porte à battants ouvrables

Page 17



- 1. Affichage de tous les services :
- facilement repérable
- hauteur entre 0.90m et 1.30m et inférieure à 2.20m
- possibilité de s'approcher à moins d'1m
- 2. Eclairage suffisant :
- du poste d'accueil (réglementation 200 lux) - des circulations intérieures
- horizontales (réglementation 150 lux)
- des mobiliers (réglementation 150 lux)
- 3. Guichet d'accueil (conseil oral) :
- facilement repérable
- utilisable en position debout et assise
- permettant la communication visuelle entre usager et personnel
- 4. S'il y a besoin de lire, écrire ou utiliser un clavier :
- une partie au moins de l'équipement à 0.80m de hauteur libre
- avec un vide inférieur minimal de 0.30m de profondeur x 0.60m de large
- x 0.70m de hauteur
- permet un usage frontal

(Idem pour tout autre mobilier ayant cet usage)

5. Aire de rotation d'1.50m de diamètre devant le guichet d'accueil



- si ≤2.20m, signalée par contraste visuel ou éléments détectables au sol



7. Ressaut:

- ≤ 2cm (seuil)
- ≤ 4cm avec chanfrein ≤ 33%
- 8. Affichage:
- entre 0.90m et 1.30m de hauteur
- sans reflet ou contre jour
- possibilité de s'approcher à moins d'1m
- 9. Largeur des cheminements :
- ≥1.40m avec rétrécissements ponctuels inévitables ≥1.20m
- 1.20m avec rétrécissements ponctuels inévitables ≥0.90m aire de rotation de 1,50m de diamètre au bout
- des allées ou aux points de choix d'itinéraire et tous les 10m linéaires
- 10. Equipements divers (distributeur, rayons ...): - espace d'usage de 0.80m de large x 1.30 m de
- long devant commandes / produits principaux entre 0.90m et 1.30m de haut
- rayons : espace vide de 0.20m en partie basse
- 11. Obstacles inévitables et/ou saillant >0.15m :
- visuellement contrasté
- rappel tactile ou prolongement au sol
- 12. En cas de grille : largeur des fentes/trous

| | | | | | | | | | EN | TREE | & A | CCUE | FICHE N° |
|--------------|----|---|---|---|---|---|---|---|----|------|-----|------|--------------|
| Localisation | 12 | | | | | | | | | | | | |
| Items | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Commentaires |
| Oui | X | | | | | | | | | | | | |
| Non | | | | | | | | | | | | | |
| Sans Objet | | | | | | | | | | | | | |




Salle de cours



Page 19



- largeur ≥1.40m avec rétrécissements ponctuels inévitables ≥1.20m
- largeur 1.20m avec rétrécissements ponctuels inévitables ≥0.90m
- largeur des cheminements transversaux ≥1.05m
- espaces de manœuvre de 1.50m de diamètre au bout des allées ou aux points de choix d'itinéraire
- libre de tout obstacle
- revêtement non glissant, stable et non réfléchissant
- 2. Eclairage suffisant :
- des cheminements (réglementation 100 lux)
- des équipements (réglementation 150 lux)
- 3. En cas de ressaut : de 2cm à 4cm avec chanfrein \leq 33%
- 4. En cas de grille : largeur des fentes/ trous ≤ 2cm

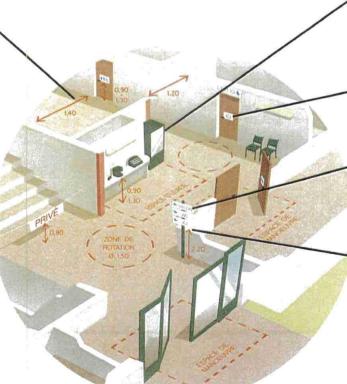

Si escalier ou volée de marches publics : remplir une fiche «escalier»

Porte : remplir fiche «porte» pour chacune des portes

- 5. Equipements divers (distributeur,...):
- espace d'usage de 0.80m de large x 1.30m de long devant
- commandes/produits principaux entre 0.90m et 1.30m de hauteur

6. Affichage :


- entre 0.90m et 1.30m de hauteur
- sans reflet ou contre jour
- sans reflet ou contre jour - possibilité de s'approcher à moins d'1m
- 7. Signalétique de tous les services :
- facilement repérable.
- hauteur entre 0,90m et 1,30m, et inférieure à 2,20m
- possibilité de s'approcher à moins d'1m
- 8. Hauteur libre :
- ≥2.20m
- si ≤2.20m, signalée par contraste visuel ou éléments détectables au sol
- 9. Obstacles inévitables et/ou saillant > 0.15m :
- visuellement contrasté
- rappel tactile ou prolongement au sol








- largeur ≥0.90m avec un passage utile (de la porte ou du ventail d'usage)
 ≥0.83m
- largeur ≥0.83m avec passage utile ≥0.77m
- 2. Signalisation des services desservis (écrit et pictogramme affichés entre 0.90 et 1.30m de hauteur)
- 3. Espace de manœuvre :
- cas des portes battantes : 1.40 de large x 1.70m de long (ouverture poussant) ou 1.40 de large x 2.20m de long (ouverture tirant)
- cas des sas d'isolement avec ouverture côté intérieur, devant chaque porte : 1.20 de large x 2.20m de long côté intérieur et 1.20 de large x 1.70m de long côté extérieur
- 4. Seuil de 2 à 4cm avec chanfrein ≤ 33%
- 5. En cas de grille : largeur des fentes/ trous ≤2cm
- 6. Paillasson :
- encastré (ressaut ≤ 2cm)
- rigide, non glissant
- non amovible





8. Ouverture de la porte :

- facile (effort ≤ 50 N, si présence d'un fermeporte) ou automatique
- poignée de porte facilement préhensible
- poignée visuellement contrastée


9. Portes automatiques :

- espace de manœuvre de 1.20 x 1.40m perpendiculairement au ventail ouvrant
- cheminement ou rampe arrivant directement à la porte
- détectant les personnes de toutes tailles, durée d'ouverture longue et fonctionnant malgré un dispositif de sécurité ou de sûreté
- signal sonore et lumineux d'ouverture et de fermeture

eture



| | | | | | | | | P | ORTE | FICHE N° |
|------------|---|-----|---|---|---|--------|--------|----|------|---|
| N°: | | -11 | | | | Locali | sation | 1: | | Donne accès à : |
| Items | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Commentaires |
| Oui | | | | | | | | | | Remplir une fiche par porte. |
| Non | | | | | | | | | | Pour la porte des sanitaires et de la douche, on considère non-conforme une poignée q |
| Sans Objet | 4 | | | | | | | | | n'est pas facilement préhensible. Pour les autres portes, c'est une amélioration à apport |

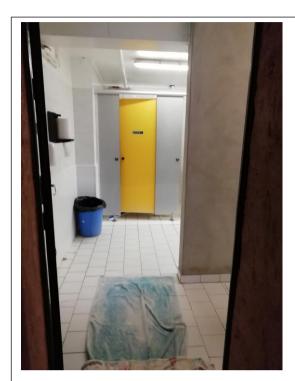








1. Escalier doublé d'un ascenceur ou un EPMR (élévateur) ou prestations identiques en rez-de-chaussée Cf Constat pour cet item

2. Main courante :

- de chaque côté ou 1 seule si la 2^{ème} réduit le passage à moins d'1m
- fixée entre 0.80m et 1m de hauteur
- prolongée en haut et en bas par une section horizontale de la largeur d'un
- continue (pas de coupure >10cm), rigide, facilement préhensible
- mise en contraste
- ne créé pas un obstacle dans le cheminement
- escalier hélicoïdal : 1 seule main courante, à l'extérieur
- non obligatoire pour 1 à 2 marches
- 3. Première et dernière marches :
- pourvues d'une contremarche d'une hauteur ≥0.10m
- visuellement contrastées

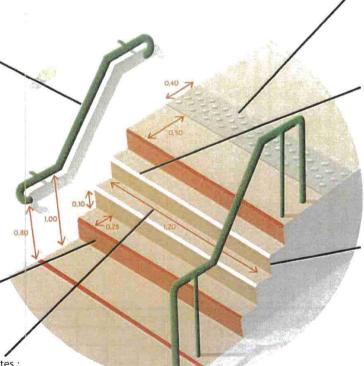

5. Appel à la vigilance (contraste visuel et tactile indiquant le début de l'escalier), situé à 0.50m, de la largeur d'un giron, en partie haute de l'escalier.

- 6. Nez de marche :
- antidérapant et contrasté par rapport au reste de l'escalier
- sur au moins 3cm en horizontal
- sans débord par rapport à la contremarche
- débord de nez toléré
- 7. Marche:
- hauteur ≤0.17m - largeur du giron ≥0.28m
- 8. Eclairage suffisant en tout point de l'escalier (réglementation 150 lux)

- 4. Largeur de l'escalier entre mains courantes :
- -≥1m


Palge 23

| | | | | | | | E | SCAL | ER | FICHE N° |
|------------|---|------|--------|---|---|---|----|------|---|----------|
| N°: | | Alla | ant de | : | | | à: | | Donne accès aux services : | |
| Items | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Commentaires | |
| Oui | | | | | | | | | | |
| Non | | | | | | | | | Remplir une fiche par escalier ou volée de marches. | |
| Sans Objet | X | | | | | | | | | |

Pour remplir l'item 1, se poser les questions suivantes :

- les prestations proposées à l'étage sont-elles accessibles ?
 - si non : des prestations équivalentes sont-elles proposées au rez-de-chaussée ?
 - si non : l'escalier est-il doublé d'un ascenceur ou d'un EPMR ?

Si on a répondu non à toutes les questions, l'item n'est pas conforme, il le deviendra en proposant une prestation équivalente au rez-de-chaussé.








Dana 2




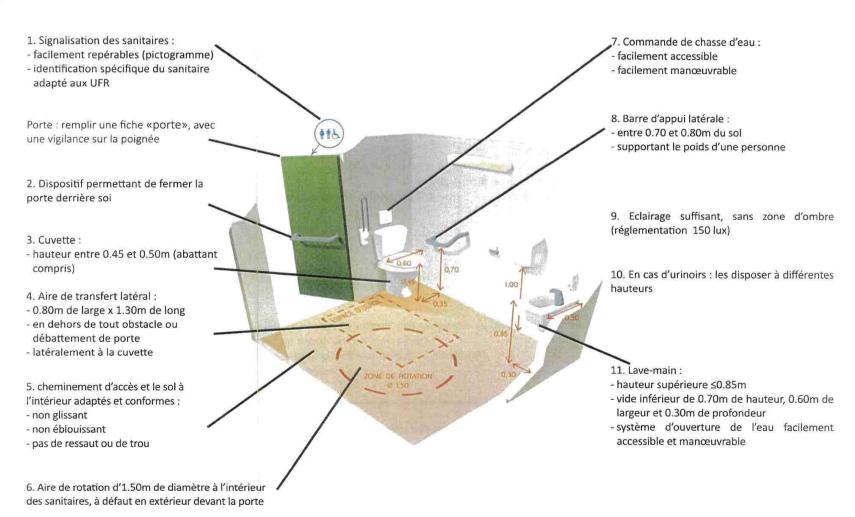

| | | | | | | | | SAN | ITAIR | ES | | FICHE N° |
|-------------|--------|--------|---|---|-------|--------|---------|---------|--------|------|----|----------------------------------|
| Nombre tota | al sur | site : | 1 | N | lombr | e de s | anitaiı | res acc | cessib | les: | 1 | N° : Localisation : |
| Items | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Commentaires |
| Oui | K | | | | | | | | | | | |
| Non | | | | | | | | | | | | Remplir une fiche par sanitaire. |
| Sans Objet | | | | | | | | | | | | |






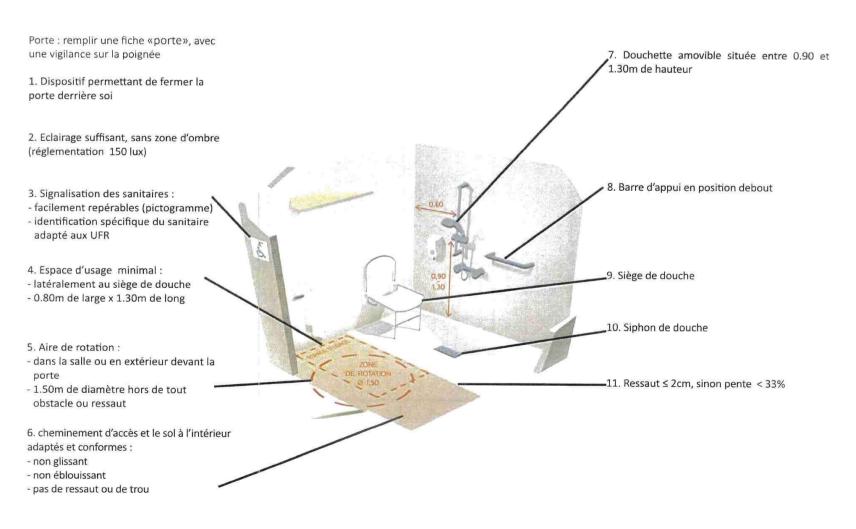

| | | | | | | | | DC | UCHE | S | | | FICHE N° |
|------------|--------|--------|---|---|-----|--------|--------|-------|--------|--------|----|-------------------------------|----------|
| Nombre tot | al sur | site : | | | Nom | bre de | e douc | hes a | ccessi | bles : | 1 | N°: Localisation: | |
| Items | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Commentai | res |
| Oui | K | | | | | | | | | | | | |
| Non | | | | | | | | | | | | Remplir une fiche par douche. | |
| Sans Objet | | | | | | | | | | | | | |



D 20

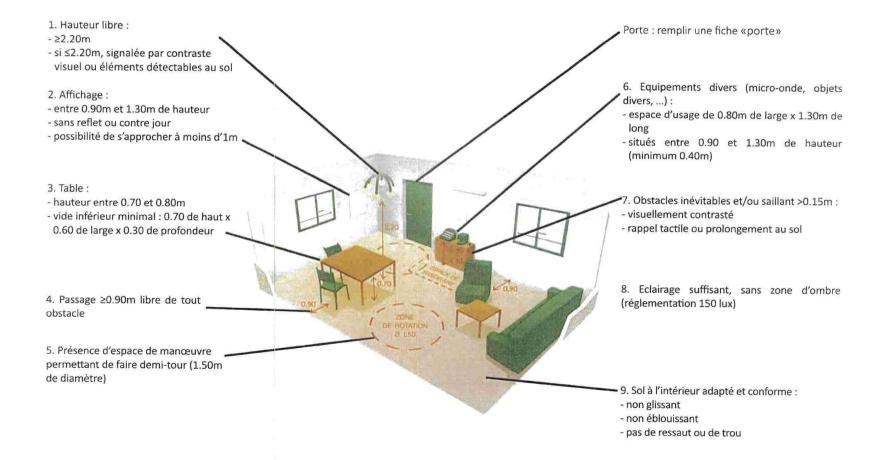

| | | | | | | PIECE | (club | house, | selleri | , etc.) | FICHE N° | | | |
|-------------|-------|---|---------------------------------------|---|---|-------|-------|--------|---------|--------------|----------|--|--|--|
| Pièce n° ou | nom : | , | A Prestation proposée : Localisation: | | | | | | | | | | | |
| Items | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Commentaires | | | | |
| Oui | × | | | | | | | | | | | | | |
| Non | | | | | | | | | | | | | | |
| Sans Objet | | | | | | | | | | | | | | |







den 31



- 1. Vestiaires/cabine d'essayage facilement repérable (signalétique)
- 2. Dimensions et caractéristiques :
- espace de manœuvre : 1.50m de diamètre hors de tout obstacle dans le vestiaire/cabine (à défaut en extérieur devant la porte)
- siège
- barre d'appui en position debout
- porte manteaux : \leq 1.30m de haut
- 3. Sol à l'intérieur adapté et conforme :
- non glissant
- non éblouissant
- pas de ressaut ou de trou
- 4. Eclairage suffisant, sans zone d'ombre (réglementation 150 lux)
- 5. Hauteur libre :
- ≥2.20m
- si ≤2.20m, signalée par contraste visuel ou éléments détectables au sol
- 6. Affichage :
- entre 0.90m et 1.30m de hauteur
- sans reflet ou contre jour
- possibilité de s'approcher à moins d'1m
- 7. Equipements divers :
- espace d'usage de 0.80m de large x 1.30m de long
- situés entre 0.90 et 1.30m de hauteur (minimum 0.40m)
- 8. Equipements divers :
- espace d'usage de 0.80m de large x 1.30m de long
- situés entre 0.90 et 1.30m de hauteur (minimum 0.40m)

- 9. Obstacles inévitables et/ou saillant >0.15m :
- visuellement contrasté
- rappel tactile ou prolongement au sol
- 10. Passage ≥0.90m libre de tout obstacle

Tout le cheminement pour y accéder doit être accessible

Porte : remplir une fiche « porte ». Attention en cas de rideau : passage utile $\geq 0.83 \text{m}$

| | | | | | | PIECE | SPECI | FIQUE | : VEST | TAIRES | FIC | CHE N° |
|------------|---------|---------|---|---|----|-------|---------|---------|--------|--------|-------------------------------|--------|
| Nombre tot | al de p | laces : | | | No | mbre | de plac | ces ada | ptées | | N° de place ou localisation : | |
| Items | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Commentaires | |
| Oui | | | | | | | | | | | | |
| Non | | | | | | | | | | | | |
| Sans Objet | × | | | | | | | | | | | |





- 1. Espace de manœuvre avec possibilité de faire demi-tour (1.50m de diamètre)
- 2. Espace d'usage :
- ≥0.90m sur les grands côtés et ≥1.20m sur un petit côté (ou l'inverse)
- possibilité d'atténuation pour les ERP existants
- 3. Une prise de courant minimum située à proximité du lit
- 4. Une prise de téléphone reliée au réseau interne de l'établissement (s'il en a un) à proximité du lit
- 5. Sol à l'intérieur adapté et conforme :
- non glissant
- non éblouissant
- pas de ressaut ou de trou
- 6. Eclairage suffisant, sans zone d'ombre (réglementation 150 lux)
- 7. Hauteur libre :
- ≥2.20m
- si ≤2.20m, signalée par contraste visuel ou éléments détectables au sol
- entre 0.90m et 1.30m de hauteur
- sans reflet ou contre jour
- possibilité de s'approcher à moins d'1m
- 9. Equipements divers:
- espace d'usage de 0.80m de large x 1.30m de long
- situés entre 0.90 et 1.30m de hauteur (minimum 0.40m)

- 10. Obstacles inévitables et/ou saillant >0.15m :
- visuellement contrasté
- rappel tactile ou prolongement au sol

Tout le cheminement pour y accéder doit être accessible

Porte : remplir une fiche « porte »

| | | | | | | PIEC | E SPEC | IFIQUE | : CHA | MBRE | | FICHE N° |
|-------------|---------|-------|------|---|----|------|--------|--------|-------|-------|---|--------------|
| Nombre tota | al de c | hambi | res: | | No | mbre | de cha | mbres | adapt | ées : | N° de chambre ou localisation : | |
| Items | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Commentaires | |
| Oui | | | | K | | | | | | | | Banatan mana |
| Non | | | | | | | | | | | Il peut y avoir un espace adapté au sein d'une cl qu'il y ait de chambre réservée. | nambre, sans |
| Sans Objet | | | | | | | | | | | qu'il y die de chamble reservee. | |



4 chambres de plain-pied accessibles



Dano 30



ACCESSIBILITÉ

Mesures d'adaptation et d'aménagement de l'espace social destinées à en faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.

AIRE DE ROTATION

Espace permettant à une personne à mobilité réduite d'effectuer un demi-tour ou de changer de direction. Il doit être libre de tout obstacle.

BORDURE CHASSE-ROUE

Elément d'une hauteur de 5 cm permettant d'éviter la déviance ou la chute d'un fauteuil sur une pente et utile au repérage d'une personne malvoyante.

CHANFREIN

Surface plate obtenue en supprimant l'arrête d'une pièce après l'avoir limée.

CHEMINEMENT PRINCIPAL

Cheminement qui doit permettre l'accès à l'entrée d'un bâtiment sans rupture de la chaîne de déplacements depuis l'extérieur de ce bâtiment.

DEVER

Pente transversale d'un des versants d'un trottoir ou d'une chaussée.

ESPACE DE MANŒUVRE DE PORTE

Espace rectangulaire nécessaire pour ouvrir ou tirer une porte et variable selon le sens d'ouverture de la porte, qu'elle soit latérale ou perpendiculaire à l'axe d'une circulation commune. (cf schéma p36, avec sas d'isolement)

ESPACE D'USAGE

Espace permettant à une personne à mobilité réduite (personne en fauteuil roulant ou personne avec une ou deux cannes) d'utiliser librement un équipement ou un dispositif de commande ou de service (sanitaires, lavabo, interphone, ...).

GIRON

Grande largeur de la marche. Le giron se mesure à l'aplomb du nez de marche ou du plancher supérieur. L'exigence portant sur la largeur du giron est destinée à permettre un appui complet du pied sur la marche et à limiter la pente de l'escalier.

Dans le cas de marches non parallèles (escaliers hélicoïdaux ou balancés), la largeur minimale de giron, permettant à une personne d'emprunter l'escalier en sécurité en se tenant du côté le plus favorable, sera mesurée à 0,50m du mur extérieur.

MAIN COURANTE

Rampe d'escalier. Les mains courantes doivent être disposées des deux côtés d'un escalier.

MAITRE D'ŒUVRE


Entité choisie par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'un projet dans les conditions de délai, de qualité et de coûts, conformément à un contrat. C'est lui qui réalise le projet.

MAITRE D'OUVRAGE

Entité qui définit l'objectif du projet, son calendrier et son budget. C'est lui qui donne les ordres.

NEZ DE MARCHE

Elément constitutif de la marche d'escalier, situé à l'avant d'une marche et dont le rôle est d'être repéré facilement par les personnes aveugles et malvoyantes. Ainsi, les nez de marche doivent : "être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier", "être non glissants", "ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche".




Glossaire

PALIER DE REPOS

Espace permettant à une personne ayant des difficultés de déplacement de se reposer, de souffler.

PAS D'ÂNE

Escalier disposant d'un grand giron mais d'une faible hauteur de marche. Les pas d'ânes avec des girons supérieurs à 2.50m sont tolérés.

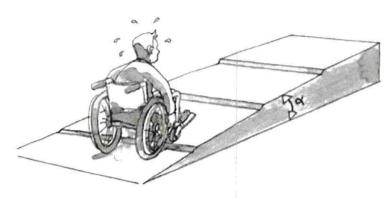

PASSAGE UTILE

Largeur minimale du passage d'une porte quand celle-ci est ouverte à 90°.


RESSAUT

Saillie, changement de niveau pouvant représenter un obstacle dans le cheminement d'une personne en fauteuil roulant.


SAS D'ISOLEMENT

Espace fermé composé de deux portes ou système de fermeture situé à l'entrée d'un établissement. Il est important que tout sas d'entrée ait les dimensions nécessaires pour permettre toute manœuvre, sans bloquer l'une ou l'autre des deux portes.

espace de manœuvre de porte

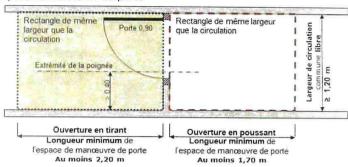

sas d'isolement

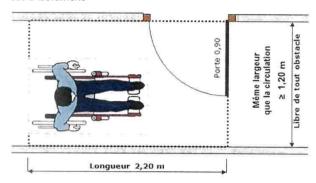


Danse 3



SIGNALÉTIQUE

Signalisation externe ou interne destinée à être le plus lisible, simple et visible possible par tous. Elle est constituée par des icônes, pictogrammes, symboles, couleurs, reliefs et/ou contrastes.

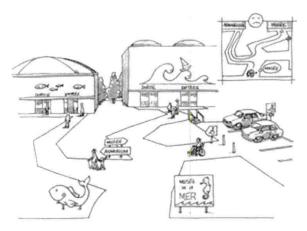

SIGNALISATION PODOTACTILE

Eléments en relief positionnés au sol comprenant les bandes d'éveil de vigilance qui préviennent la personne malvoyante ou non voyante d'un danger, obstacle ou changement de niveau et les bandes de guidage qui décrivent un cheminement usuel permettant à la personne de se repérer dans un espace.



Il ne saurait en conséquence en L'accompagnement de la structure ce demande du propriétaire de de la structure qui a effectué le l'établissement désigné ci-dessus d'agnostic quant à la véracité de ces l'Ad'Ap ne garantit en aucun cas et sur la base d'éléments qu'il a dernière est limitée au respect des formalités à accomplir dans le cadre d'accessibilité de cette du dossier d'accessibilité.

Page 39







Document réalisé avec le soutien du Fonds Eperon

